

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппельевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 369.2В от «09» марта 2021 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Новобейсугское МУМПДЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, ст. Новобейсугская, ул. Демьяненко, 2
Дата и время отбора пробы (образца): 04.03.2021 г. 09-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 04.03.2021 г. 14-00 ч.
Кем отобрана проба: Директор Ласковцов Ф.В.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Новобейсугское МУМПДЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Скважина бригада № 5
Код. пробы (образца): 369.2В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

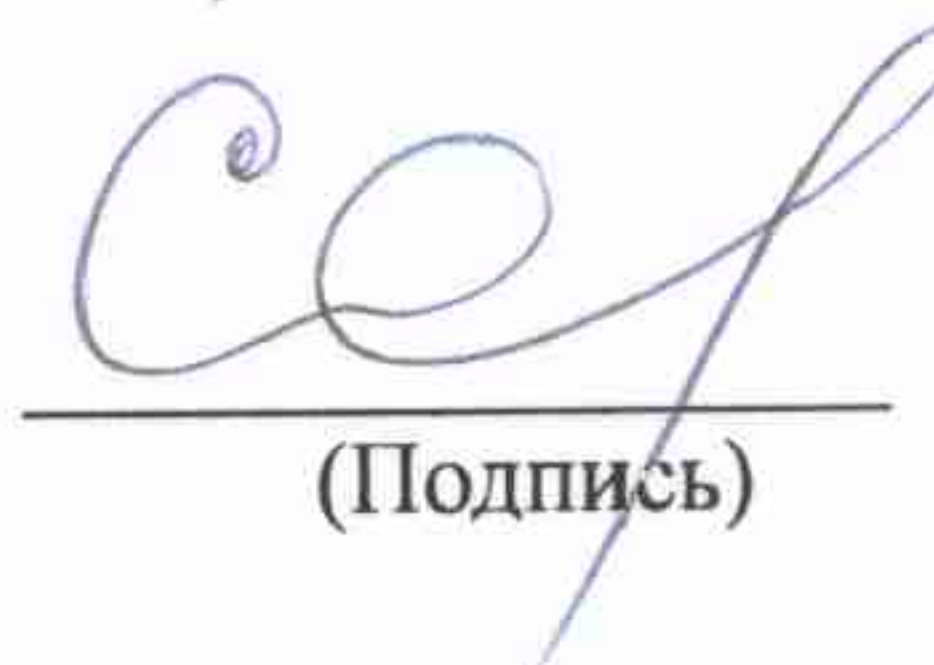
Код образца(пробы): **369.2В**

Дата начала испытаний: 04.03.2021г.					
Дата окончания испытаний: 05.03.2021 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	5 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.